

Detector de Ovulación para Perras

hoja de datos

el nombre de la perra

	fecha	hora	resultado
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	fecha	hora	resultado
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

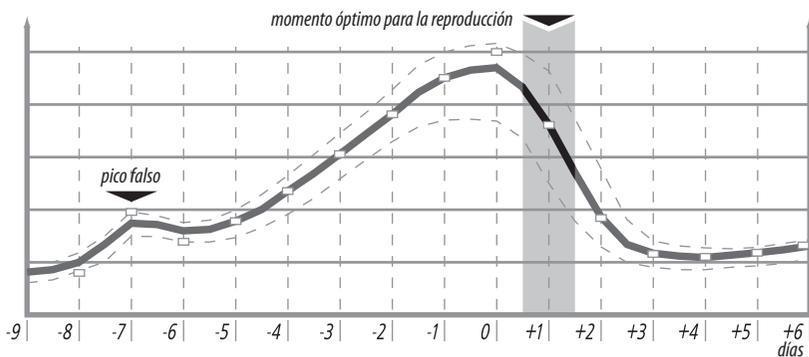
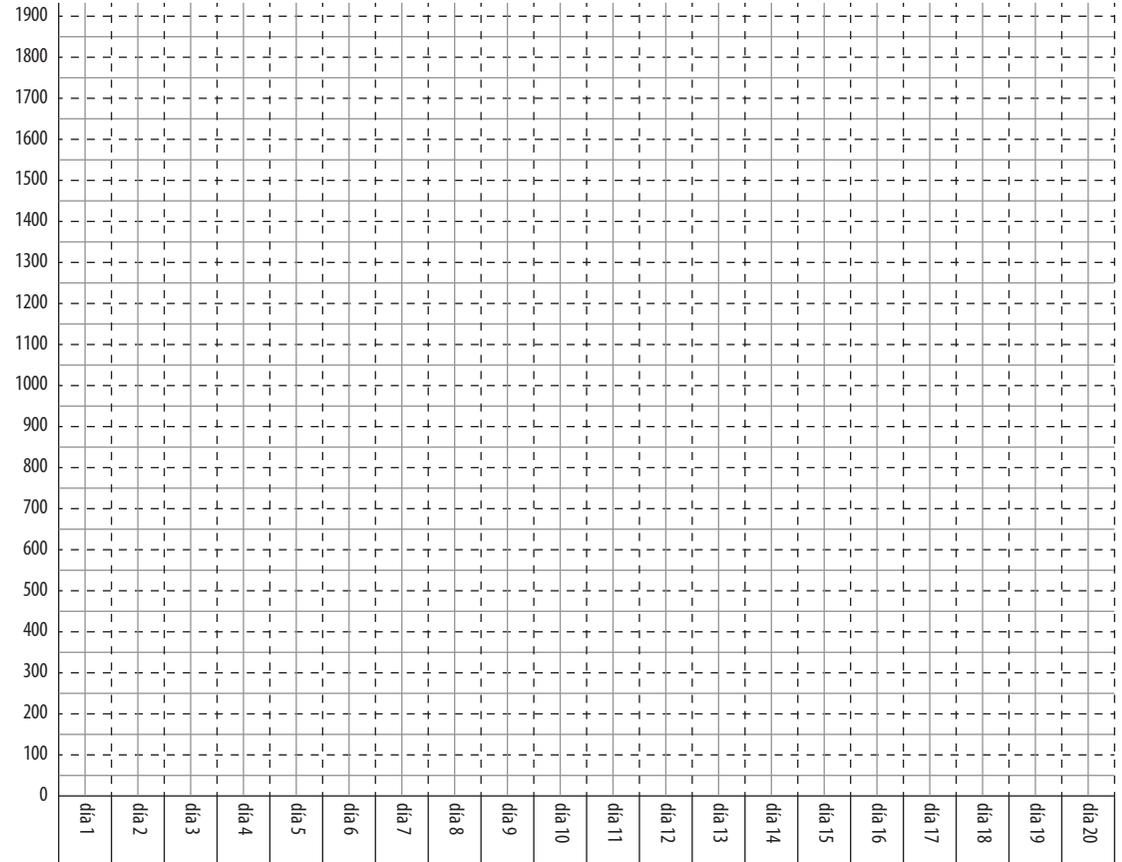


Gráfico ejemplar

Recuerde lo siguiente:

- Desinfección de la sonda
- Eliminar la orina residual o los restos de suciedad de la vulva
- Realizar las mediciones siempre a la misma profundidad
- Dar la vuelta a la sonda en la vagina antes de pulsar el botón
- Realizar mediciones de forma regular (2–4 veces al día)

Siempre preste la atención a la higiene y desinfección de la sonda antes y después de cada uso